

あ生第 1 4 2 9 号  
令和 7 年 10 月 15 日

北潟西区にお住まいの皆様

あわら市生活環境課長  
(公印省略)

### 地下水の利用状況調査について（依頼）

平素は、本市の環境行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

先般、北潟西区において、一部の井戸水から有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）\* が環境省の定める目標値を超える濃度で検出されました。

これを受け、周辺地域における地下水の利用状況を把握するための調査を実施することとなりました。

つきましては、裏面のアンケートにご記入のうえ、10 月 24 日までに班長へご提出くださいますようお願いいたします。該当範囲につきましては、裏面の地図をご確認ください。

なお、この調査結果につきましては、他の目的に使用することはありません。

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

#### \*有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）

PFAS の一種である PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）・PFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等の規制が進み、日本を含む多くの国で製造・輸入等が禁止されています。環境省は令和 2 年 5 月 28 日、PFOS と PFOA を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、公共用水域及び地下水における指針値を定めました。この濃度は、「体重 50kg の人が毎日 2 リットルの水を一生涯飲み続けても、健康に悪影響を及ぼさないと考えられる濃度」とされています。

目標値（指針値）50ng/L    今回検出値 79ng/L    ※ng（ナノグラム）：1g の 10 億分の 1



環境省

←詳しくは  
こちらをご覧ください

#### 【問合せ先】


あわら市 生活環境課  
環境グループ

TEL：0776-73-8018

FAX：0776-73-5688

E-mail：seikatsu@city.awara.lg.jp

## 該当範囲

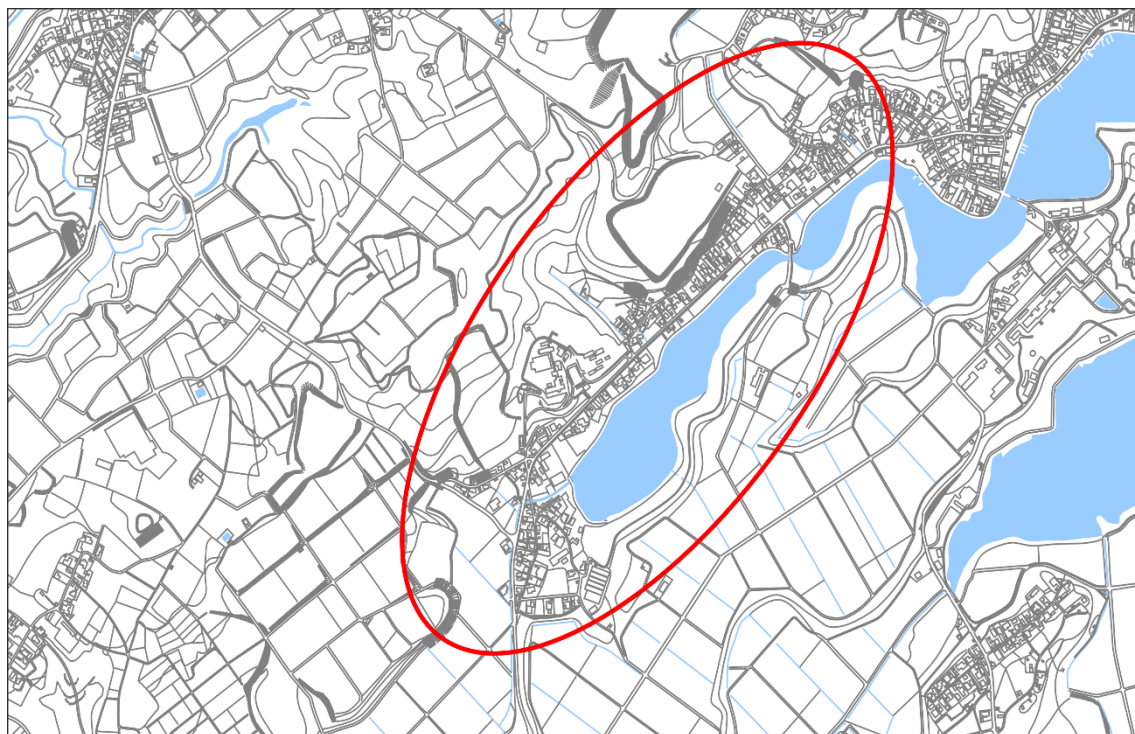

## 地下水利用状況アンケート

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 世帯主氏名                        |  |
| 住所                           |  |
| 連絡先<br>(日中連絡がとれる連絡先をご記入ください) |  |

### 1. 井戸の有無

あり ・ なし

### 2. 井戸の使用頻度

毎日 ・ 時々 ・ ほとんど使用していない

### 3. 井戸の使用目的（複数選択可）

飲用 ・ 洗濯 ・ 風呂 ・ 庭の散水 ・ その他（ ）